

hanshennig.de


HANS HENNIG GmbH

Flammenwächter FD 3025 - Serie



UV-Flammenwächter FD 3025

Die Flammenerfassung erfolgt über eine mechanisch geschutterte UV-Röhre der Type P607-8 oder vergleichbare, wie in EN 298 Kap. 7.4.2 gefordert. Der zur Selbstüberwachung erforderliche Prüfablauf wird beim ersten Erkennen eines Flammensignals sowie nachfolgend [\[Produktdetails...\]](#)

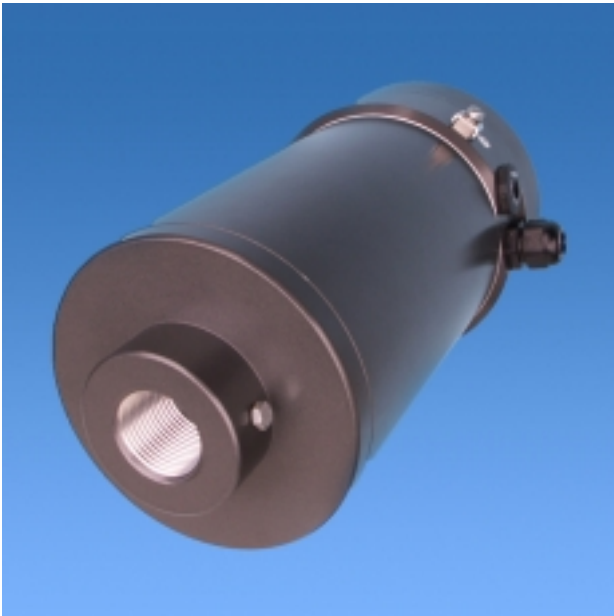

UV-Flammenwächter FD 3025 EX - 2

Die Flammenerfassung erfolgt über eine mechanisch geschutterte UV-Röhre der Type P607-8 oder vergleichbare, wie in EN 298 Kap. 7.4.2 gefordert. Der zur Selbstüberwachung erforderliche Prüfablauf wird beim ersten Erkennen eines Flammensignals sowie nachfolgend [\[Produktdetails...\]](#)

- « « Anfang
- « vorherige
- 1
- nächste »
- Ende » »

Ergebnisse 1 - 2 von 2